

表.1

平成25年度～平成30年度・処理状況及び維持管理費 I

区 分		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	30年度 対 29年度 増減量	増減率 %	
搬入量	し尿	kℓ/年	7,049.9	6,547.2	6,515.8	6,270.3	5,788.5	5,378.7	-410	93%
	浄化槽汚泥	kℓ/年	5,044.7	4,965.5	4,683.8	4,780.8	5,083.5	5,272.7	189	104%
	合 計	kℓ/年	12,094.6	11,512.7	11,199.6	11,051.1	10,872.0	10,651.4	-221	98%
	搬入日数	日	242	244	243	244	242	241	-1	100%
処理量	kℓ/年		12,521.9	12,791.0	11,662.8	11,389.8	11,301.0	11,132.0	-169	99%
		kℓ/日	34.3	35.0	31.9	31.2	31.0	30.5	-0.5	99%
	能力に対する割合	%	51.2%	52.2%	47.6%	46.6%	46.6%	46.0%	-0.6%	99%
放流水	m ³ /年	12,824	13,131	12,078	12,286	12,335	※ 11,540	-795	94%	
	円/年	2,432,842	2,563,565	2,427,300	2,584,482	2,595,676	※ 2,497,507	-98,169	96%	
電 力	kwh/年	670,020	645,810	648,810	527,983	503,024	517,822	14,798	103%	
	円/年	12,273,667	12,704,161	11,936,368	9,517,267	9,279,613	10,190,188	910,575	110%	
水 道	m ³ /年	3,570	3,265	2,962	2,706	2,592	※ 2,725	133	105%	
	円/年	1,046,402	977,053	881,140	798,990	764,311	※ 805,464	41,153	105%	
薬品料金	円/年	8,235,117	8,967,965	9,928,494	7,564,292	9,016,583	9,630,450	613,867	107%	
清掃工場	汚泥搬出量	t/年	354.60	305.39	278.88	276.87	279.44	280.19	0.75	100%
	し渣搬出量	t/年	15.61	15.92	16.06	17.26	16.62	13.82	-2.80	83%
	計	t/年	370.21	321.31	294.94	294.13	296.06	294.01	-2.05	99%
	清掃工場料金	円/年	5,182,940	4,498,340	4,129,160	4,117,820	4,144,840	4,116,140	-28,700	99%
汚泥運搬料	円/年	1,973,344	1,748,047	1,596,309	1,584,799	1,599,508	1,785,367	185,859	112%	
合 計	円/年	31,144,312	31,459,131	30,898,771	26,167,650	27,400,531	※ 29,025,116	1,624,585	106%	
1kℓ当たり費用	円/kℓ	2,487	2,459	2,649	2,297	2,425	※ 2,607	183	108%	

平成25年度～平成30年度・処理状況及び維持管理費Ⅱ


グラフ.1



グラフ.2



グラフ.3

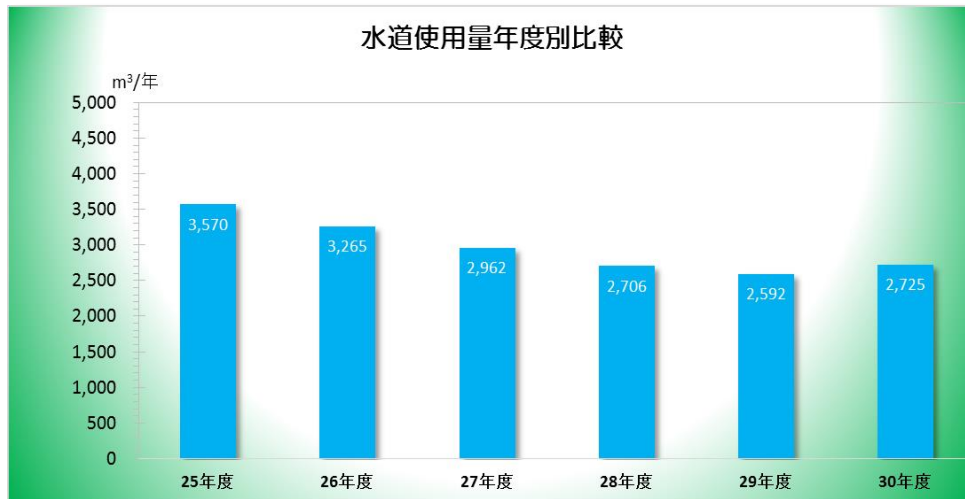

グラフ.4



平成25年度～平成30年度・処理状況及び維持管理費Ⅲ

グラフ.5



グラフ.6



平成30年度・平成31年度 海津木苑施設整備機器配置図

平成30年度


平成31年度

資料.5-2

30-08細目スクリーンOH



30-07スクリーブレスOH

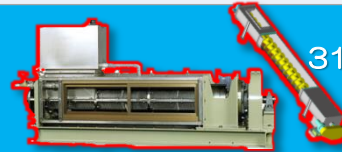


31-06脱水汚泥NO1コンベア

31-07汚泥脱水機駆動塾交換

30-06冷却装置熱交換器
内部洗浄


クーリントワー

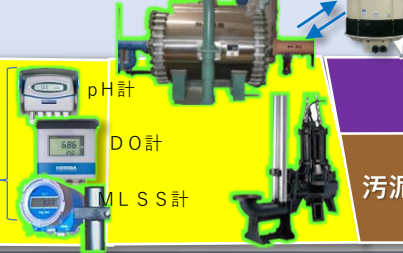



H31年度

- 31-01破砕機OH
- 31-02返送汚泥MLSS計OH
- 31-03真空ポンプOH
- 31-04計装機器（脱臭PH計）OH
- 31-05脱臭フィルター等充填剤洗浄
- 31-06脱水汚泥NO1コンベア
- 31-07汚泥脱水機駆動塾交換


3F

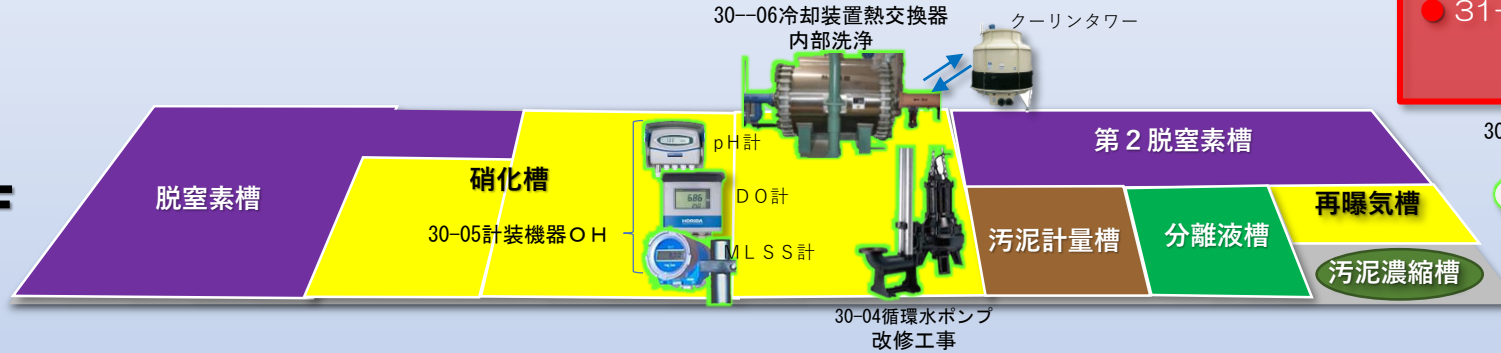

30-03沈殿槽掻寄機
レール交換工事



2F

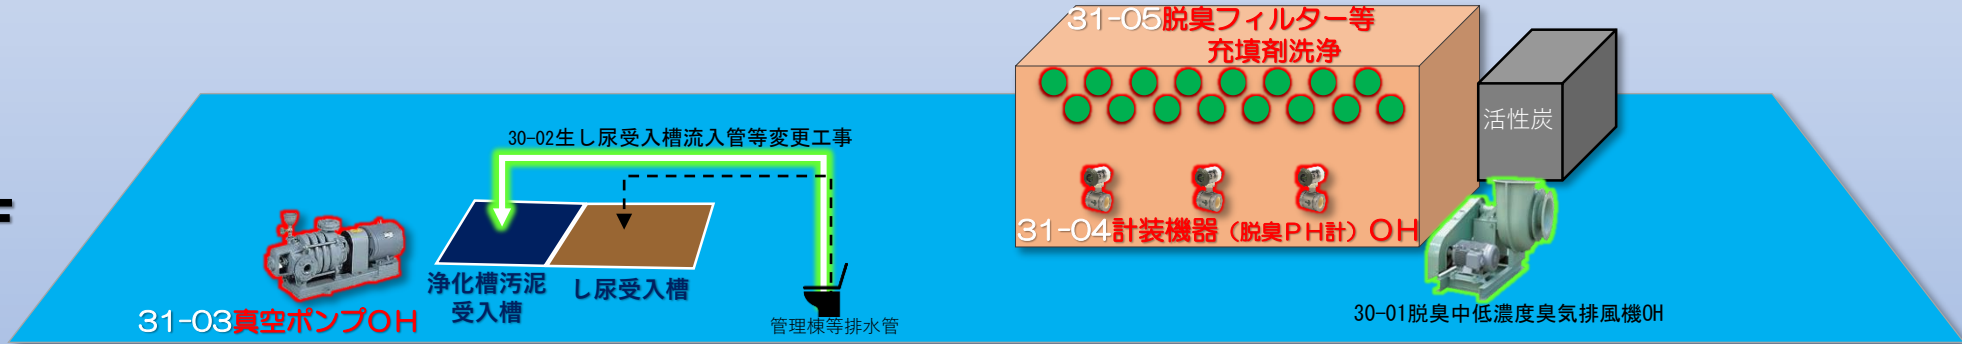

1F



B1

H30年度

- 30-01中低濃度臭気排風機OH
- 30-02生し尿受入槽流入管等変更工事
- 30-03沈殿槽掻寄機レール交換工事
- 30-04循環水ポンプ改修工事
- 30-05計装機器OH
- 30-06冷却装置熱交換器内部洗浄
- 30-07スクリーブレスOH
- 30-08細目スクリーンOH